

技 术 规 格 书




建设单位：辽宁黑猫复合新材料科技有限公司
COMPANY

工程名： 16 万吨/年橡胶复合母胶项目
PROJECT

设备名称：10KV 变电所模拟屏
EQUIPMENT

项目号： HY23002
DWG NO


设计单位：山东鸿运工程设计有限公司
DESIGNER


设 计 Designed by		日期 Date	2025.5.7
校 核 Checked by		日期 Date	2025.5.7
审 核 Verified by		日期 Date	2025.5.7
批 准 Approved by		日期 Date	

10KV 变电所模拟屏技术要求

- 1、屏面采用积木结构、采用阻燃的 PPO 材料，屏面平整、美观大方、永不变色，积木模块间连接紧密、不易松动。
- 2、框架采用全封闭铝合金，外框采用白钢板包裹。
- 3、框架长 3000mm、高 2000mm、厚 100mm。
- 4、此模拟屏电源电压 220V，开关停止为绿灯，投运为红灯，开关刀闸误送电音响告警和解除功能，双电源连锁功能。
- 5、能记录安全运行时间，具有失电记忆功能。时间日历并能调整。
- 6、绘图准确，字体及线路清晰，并负责现场安装。

日期	
专业	
签名	
日期	
专业	
签名	
日期	
专业	
签名	
专业	

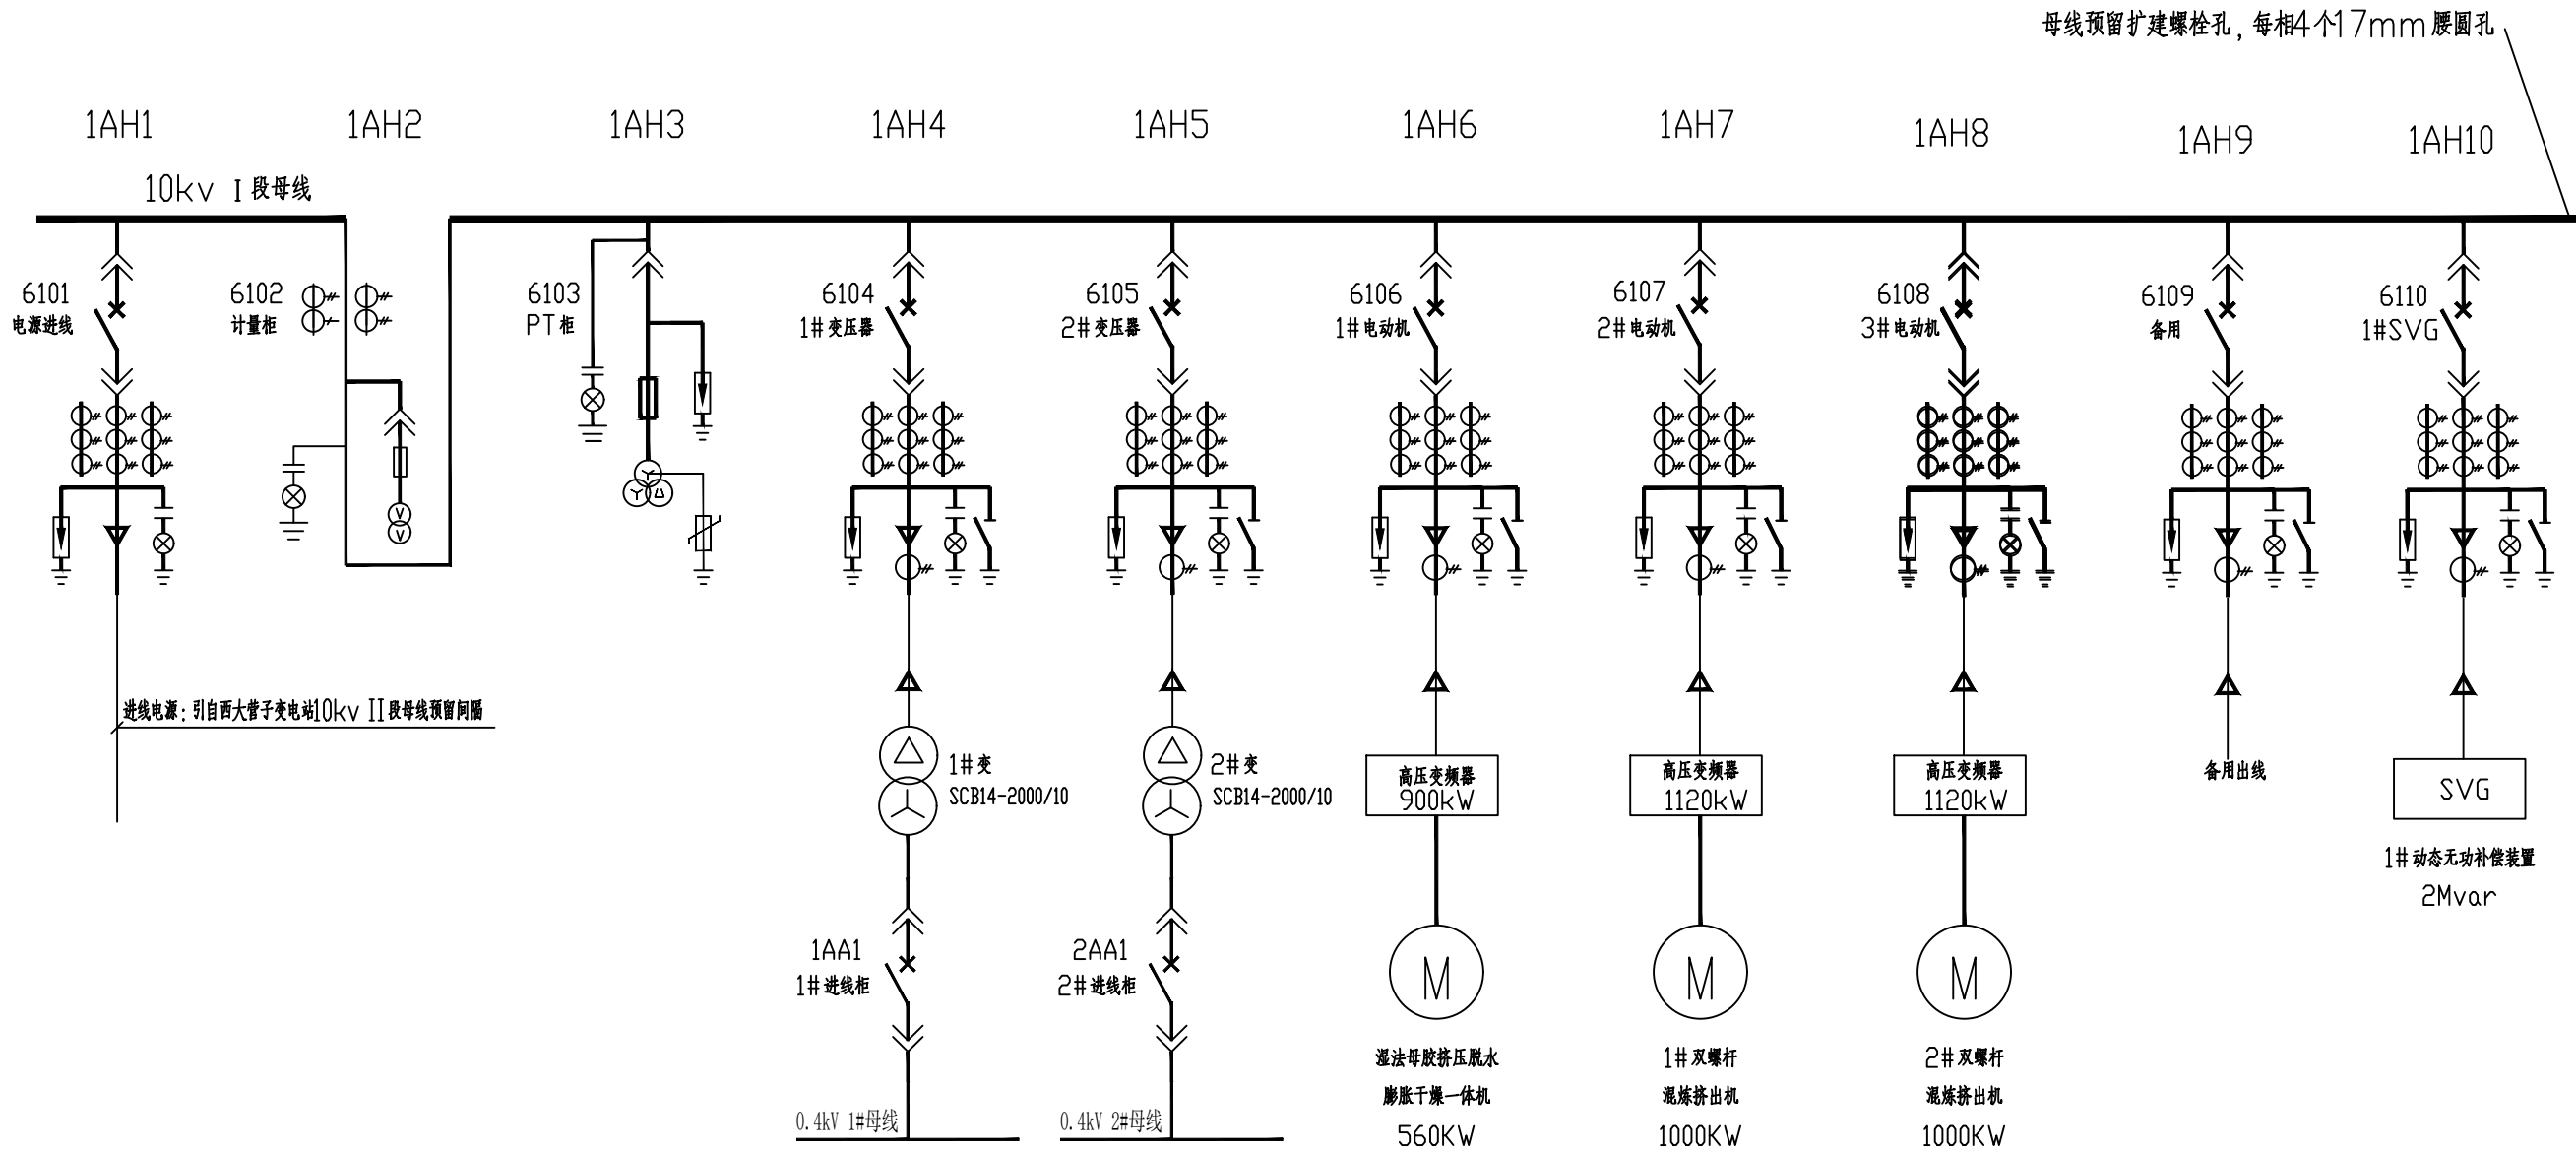

												
			版次	说 明			日 期	设 计	制 图	校 核	审 核	审 定
			山 东 鸿 运 工 程 设 计 有 限 公 司						建设单位	辽宁黑猫复合新材料科技有限公司		
注册师印章编号				电 气 主 接 线 图				设计项目	16万吨/年橡胶复合母胶项目			
职 责	签 名	日 期	设计阶段					施工图				
项目负责人												
专业负责人												
比 例		/		第 1 张 共 1 张		专 业	电 气	图 号	D0102-03			